

Règlement Rassemblement Technique National des JSP

Version 12 septembre 2024

**Détails des gestes techniques
Interne à la section**

**INCENDIE
SECOURISME**



Matériel à prendre à la caserne

(JSP : prendre les repas + leur dossier RTN)


Secourisme Thème 1 :

- Caisse thème 1
- Caisse thème 2
- Disjoncteur

Incendie :


- 1 dévidoir avec minimum 2 tuyaux roulés dessus avec la division $\frac{1}{4}$ de tour (alimentation de la division au Poteau d'Incendie se trouvant à l'entrée du parc Sergent Blandan.
- 1 clé de poteau d'incendie
- 2 divisions mixtes 65/65/2x40 à robinets (1 pour la manœuvre et 1 de secours)
- 2 cibles
- 1 caisse alimentation :
 - o 3 tuyaux de 70mm roulé en écheveau
 - o 1 plaque pour identifier l'emplacement
- 1 caisse 1^{ère} LDV
 - o 1 tuyau en O de 45mm avec LDV
 - o 2 tuyaux en écheveau de 45mm
 - o 1 plaque pour identifier l'emplacement
- 1 caisse 2^{ème} LDV
 - o 3 tuyaux de 45mm roulés en couronne
 - o 1 LDV
 - o 1 lampe de ronde avec sa sangle de portage
 - o 1 commande
- 1 caisse casque :
 - o 5 casques
 - o 1 triangle de 14mm pour rentrer dans le parc Sergent Blandan
- Odomètre avec bombe de peinture
- Portique/coffre (dans le hall de départ sous l'escalier métallique)
- 4 cônes de Lubeck
- 2 dispositifs de franchissement
- 4 Sangles pour attacher les tuyaux en O et écheveaux

Zone de manœuvre au parc Blandan

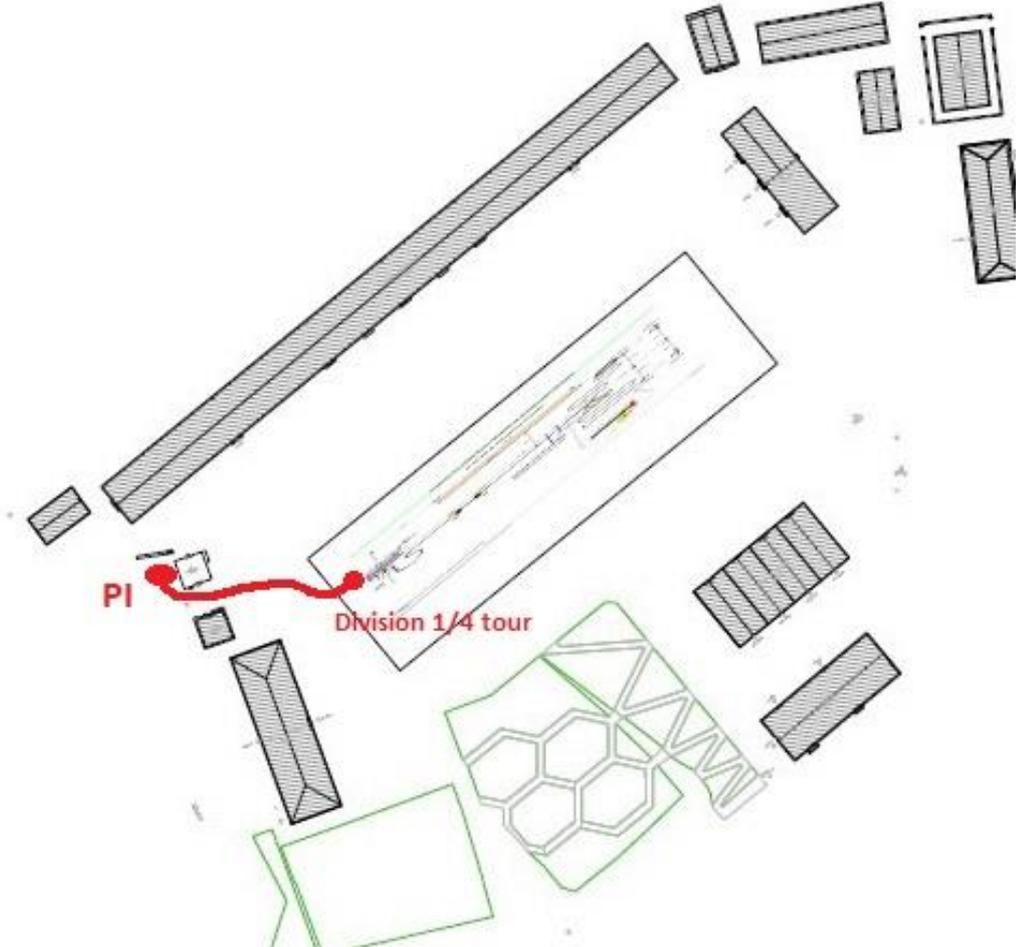


SCHEMAS TECHNIQUES DU TERRAIN DE MANŒUVRES INCENDIE

Le terrain de manœuvres incendie

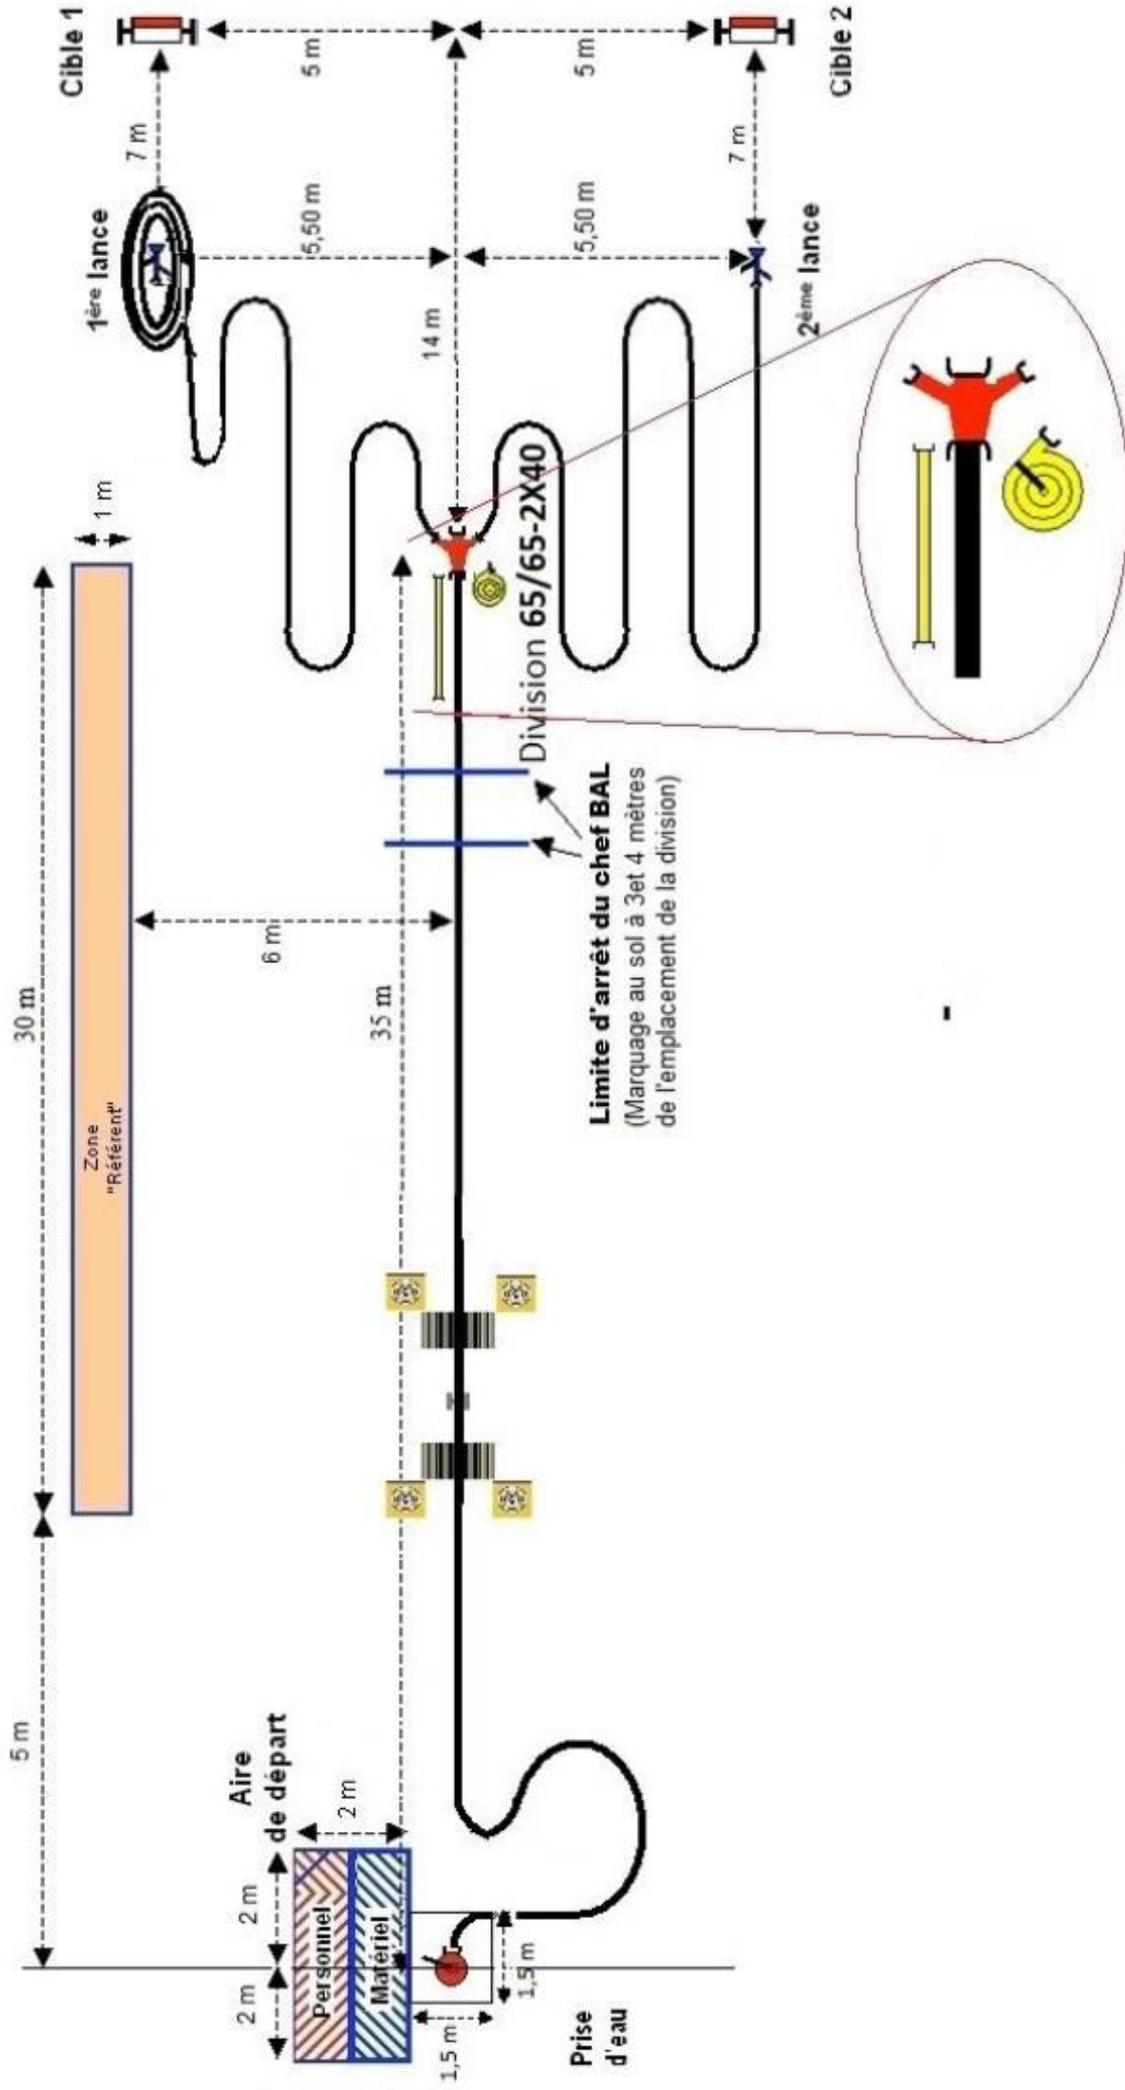

Le schéma du terrain de manœuvres INC ci-dessus est contractuel.

L'aire de départ

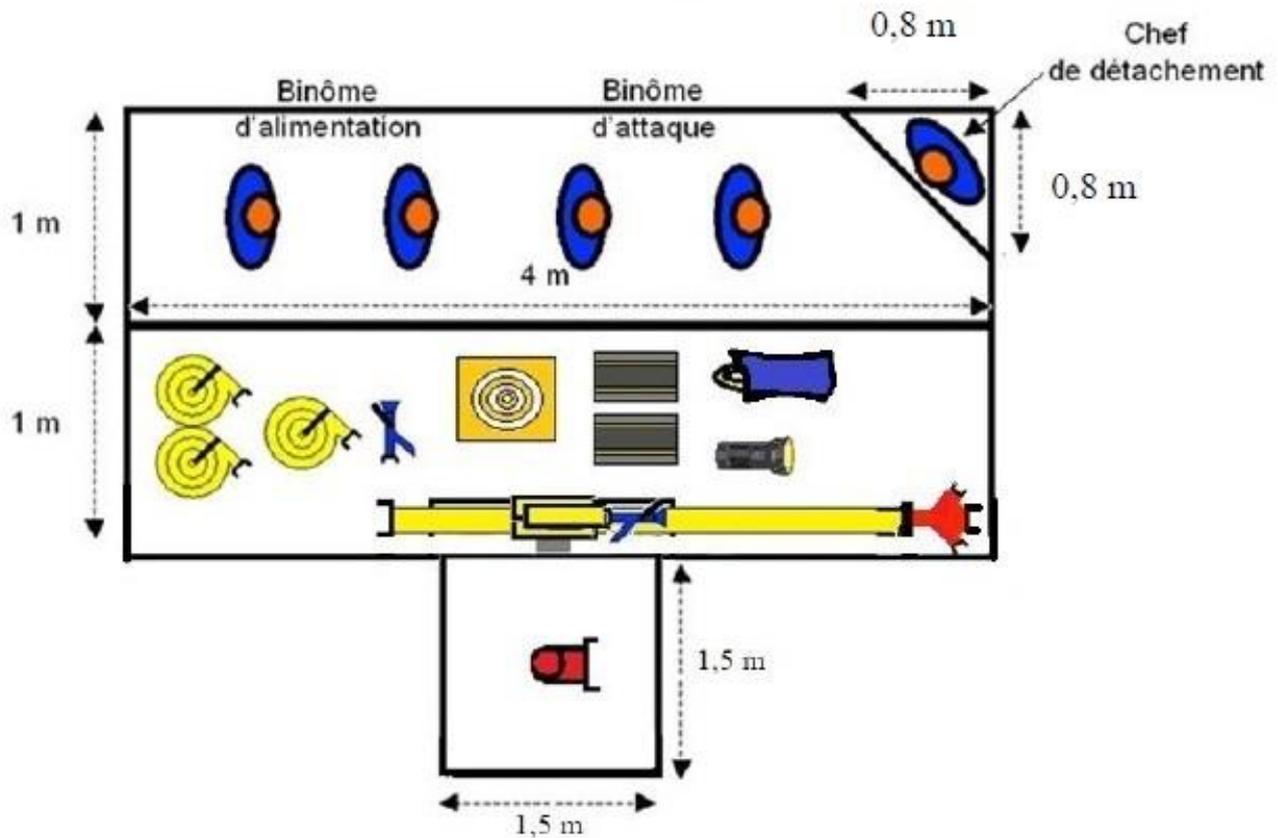

Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et des personnels dans l'aire de départ. Il est à noter que :

- Le tuyau en « O » raccordé à la lance fermé et les tuyaux en écheveaux sont posés sur la potence
- Les deux tuyaux en « Z » seront positionnés sur le bas de la potence et celui en « O » sera positionné par-dessus.
- La lance est fermée, posée au sol et non raccordée aux tuyaux en couronnes,
- Les tuyaux en couronnes sont posés à plat au sol, non raccordés entre eux,
- Les tuyaux Ø70 en écheveaux sont positionnés dans le coffre et raccordés à la division
- Les robinets de la division sont fermés.



**Rouler le tuyau en O
normalement sans le
faire dépasser**

**Le Chef sera dans
le tuyau en O**

1ère lance



ORDRES DU CHEF DE DÉTACHEMENT INCENDIE

Mise à jour : 07/04/2023

| Action précédant cet ordre. | Ordre donné par le CD | Actions suite à cet ordre |
|---|--|--|
| - Préparation du personnel et du matériel dans le carré de présentation - Reconnaissance de l'air de manœuvre par le CD - Vérification du matériel et du personnel par le CD (identique à l'image et au plan du règlement) - Se met à son emplacement - Le CD se met au garde à vous | "GARDE A VOUS" | La section se met au garde à vous. |
| | "A vos rangs, à vos fonctions" | |
| - Le CD se présente =====> | "Chef de détachement incendie" | Le reste des intervenants indiquent leurs fonctions. |
| Le CD attend l'ordre : « Vous pouvez débiter la manœuvre » du jury pour continuer | " BAT, EN RECONNAISSANCE " | Le CD et le BAT partent en courant faire la reconnaissance en relevant les cibles. (en commençant toujours par le 1er point d'attaque) |
| - Une fois la reconnaissance effectuée et que le CD et le BAT sont au garde à vous à leurs emplacements dans le carré de présentation | "Mission 1 : BAT 1 - Établissement d'une LDV débit 250 l/m à l'aide de tuyaux en écheveaux " "Mission 2 : BAL - Établissement d'une division d'alimentation à l'aide de tuyaux en écheveaux " " Pour l'établissement d'une LDV sur division alimentée, En reconnaissance " | Le BAT et le BAL se munissent de leurs matériels |
| Déclenchement du chronomètre ! | | |
| - Dès que le matériel à été pris | " EN AVANT " | Les binômes suivent le CD |
| - Le CD s'arrête sur l'emplacement de la division mixte, se tourne dos au feu (face à son équipe) et commande : | " HALTE " <small>(Juste avant que le chef BAL soit à la marque des 4m)</small> | Les binômes s'arrêtent. (Le chef BAL s'arrête à 3 ou 4m de la division, entre les marques) |
| - Après l'arrêt complet de tout son personnel. | "Emplacement de la division, ICI" | Le CD indique l'emplacement matérialisé au sol. |
| | "Prise d'eau à utiliser le poteau d'incendie" | Le CD indique clairement la direction du PI |
| | "ETABLISSEZ" | Le BAL Finalise sa manœuvre d'alimentation de la division. |
| - Une fois les ordres donnés au BAL. Le CD se rend à l'emplacement du premier point d'attaque (Celui de droite lorsque l'on se trouve dos au feu) et se met dos au feu. | "Pour abattre la cible" | Le CD désigne clairement la cible |
| | "Premier point d'attaque, ICI" | Le CD indique l'emplacement matérialisé au sol. |
| | "Prise d'eau à utiliser la division" | Le CD indique clairement l'emplacement de la division |
| | "ETABLISSEZ" | Le BAT1 se rend au point d'attaque et commence à établir sa lance. Le CD se rend au deuxième point d'attaque et se met au garde à vous dos au feu. |
| - Dès que le BAL est devant le CA et qu'il se met à disposition avec la phrase suivante : "Division alimentée, à disposition" | " Mission 3 - Assurer la mise en place du dispositif des DFT et du balisage : Etablissez " | La BAL se rend au parc matériel pour installer les DFT et le balisage. |
| - Dès que le BAL est devant le CA et qu'il se met à disposition avec la phrase suivante : "Mission effectuée" | " Mission 4 - Pour le BAL qui devient BAT 2, établissement d'une deuxième LDV à 250 l/min " | |
| | "Pour abattre la cible" | Le CD désigne clairement la cible |
| | "Deuxième point d'attaque, ICI" | Le CD indique l'emplacement matérialisé au sol. |
| | "Prise d'eau à utiliser la division" | Le CD indique clairement l'emplacement de la division mixte |
| | "ETABLISSEZ" | Le BAT 2 va chercher son matériel et commence à établir sa lance, et le CD se rend à son emplacement final et se met au garde à vous. |
| - Dès que la deuxième cible est abattue | " FERMEZ, DEMONTEZ, ROULEZ " | La manœuvre est terminée, il faut procéder au rangement du matériel. |

Lors de la manœuvre, si le CD détecte un tuyau percé, le CD doit donner l'ordre : "TUYAU PERCE". Cet ordre arrête le chronomètre le temps du remplacement du tuyau concerné. Le remplacement sera fait par le binôme concerné.

Index :

CD = Chef de Détachement

CBAT = Chef Binôme d'Attaque

EBAT = Équipier Binôme d'Attaque

CBAL = Chef Binôme d'Alimentation

EBAL = Équipier Binôme d'Alimentation

FICHE DE FONCTION BINÔMES D'ATTAQUE MANŒUVRE INCENDIE

Mise à jour du : 07/04/2023


| Ordre du Chef de détachement ou élément | Action du Chef BAT (CB) | Action de l'équipier BAT (EB) |
|--|--|---|
| "Garde à vous" | Mise au garde à vous | |
| "A vos rang à vos fonctions, Chef de détachement incendie" | "Chef binôme d'attaque" | "Equipier binôme d'attaque" |
| Après présentation des fonction de tout le personnel, "BAT en reconnaissance" | Le BAT suit le CD pour réaliser la reconnaissance puis revient à son emplacement initial au garde à vous | |
| Une fois le personnel revenu au carré de présentation, le CD annonce les missions et donne l'ordre suivant : "En reconnaissance" (le chronomètre se déclenche) | Se munit d'un tuyau en « O » de 45mm pré-connecté d'une LDV et d'un projecteur portatif) | Se munit de deux tuyaux de 45mm en écheveaux et d'une commande |
| Après la prise du matériel par tout le personnel : "En avant" | Le BAT suit le CD pour se rendre au point de la division. Le bat doit rester 1 à 2 m devant le Chef BAL. Il ne doit pas être collé au CD. | Le bat doit rester 1 à 2 m devant le Chef BAL. Il ne doit pas être collé au CD. |
| Arrivé au point de la division, "Halte" | Le BAT s'arrête et attend ses ordres | |
| | Après le commandement « Etablissez », se rend au point d'attaque désigné, se tourne dos au feu, dépose son tuyau en « O » muni de sa LDV partiellement ouverte (diffuseur en direction des cibles). | L'EB se place à mis distance entre le point d'attaque et l'emplacement de la division. En gardant ces tuyaux sur les épaules. |
| | Retire les systèmes de fixation et réalise son établissement (écarte les boucles du tuyaux pour faciliter son remplissage) | Défait les attaches du tuyau qui sera déroulé. |
| | Prend le demi raccord puis le raccorde sur le tuyau de son équipier Puis tiens le raccord au sol pendant que l'équipier établisse son tuyau | Donne le demi-raccord au CB. Une fois le tuyau raccordé, réalise l'établissement en réalisant la boucle (comme sur le schéma). |
| | Dès que l'EB est à la division, si nécessaire, arrange la réserve de son tuyau. | Dépose son demi-raccord devant la division. Positionne son 2ème tuyau près de la division. Il doit être bien aligné à l'établissement de 70. |
| "Pour abattre la cible, premier point d'attaque ici, prise d'eau la division, ETABLISSEZ" | Prend sa lance, se met dos au feu en se tournant par l'extérieur du terrain et s'accroupi. Règle ou vérifie que sa lance est bien en diffusé de protection et réglée sur 250l/m. Dés que l'eau est arrivée à la division. Donne l'ordre "Ouvrez" | Raccorde son 2ème demi-raccord sur robinet droit de la division (en étant dos au feu). |
| | Dés que l'eau est arrivé à la lance, ouvre celle-ci entièrement puis se retourne face à la cible en orientant le jet diffusé vers le sol et jusqu'à l'arrivée de l'EB. Met la lance en jet plein et abat la cible Ferme sa lance | Ouvre la division et remonte l'établissement en arrangeant les réserves, Puis vient doubler le CB Reste en position avec le CB |
| | Tient sa lance pour la réalisation du noeud | Se muni de la commande et réalise un noeud de batelier finalisé par la neutralisation de la poignée d'ouverture/fermeture |
| "FERMEZ DEMONTEZ ROULEZ" | Commencent à ranger le matériel. | |

FICHE DE FONCTION BINÔMES D'ALIMENTATION MANŒUVRE INCENDIE

Mise à jour du : 31/03/2023

| Ordre du Chef de détachement ou élément | Action du Chef BAL (CB) | Action de l'équipier BAL (EB) | |
|--|--|---|------------------------|
| "Garde à vous" | Mise au garde à vous | | |
| "A vos rang à vos fonctions, Chef de détachement" Après l'annonce des fonctions du BAT | "Chef binôme d'alimentation" | "Equipier binôme d'alimentation" | |
| Une fois que le CD et la BAT sont revenu de la reconnaissance, le CD annonce les missions et donne l'ordre suivant : "En reconnaissance" (le chronomètre se déclenche) | Se saisit de la division pré-connecté | Se positionne à hauteur du coffre de tuyaux | |
| Après la prise du matériel par tout le personnel : "En avant" | Suit le BAT en restant à environ 3, 4m du CA et en tirant le tuyau de 70. | Facilite la sortie du tuyau de 70 du support puis se muni du premier raccord et suis le CB. En gardant au maximum le tuyau tendu. | |
| Lorsque le CD arrive au point de la division, il donne l'ordre : "Halte" | Stop à 3 ou 4 m environ de l'emplacement de la division. (Les pieds entre les deux lignes) | Se stop à l'ordre, en gardant le raccord dans les mains | |
| Le CD donne l'ordre suivant : "Emplacement de la division, ICI, prise d'eau à utiliser le poteau d'incendie" " ETABLISSEZ" | Au commandement « Etablissez », amène la division à l'emplacement désigné par le CD puis se positionne dos au feu. | Au commandement « Etablissez », accompagne le tuyau afin que ce dernier reste tendu | |
| | Commande à l'EB « Halte », en déposant et en maintenant la division au sol. | Sur ordre du CB, stoppe et pose le raccord au sol | |
| | Ouvre légèrement le robinet côté gauche (en étant dos au feu) puis rejoint son équipier | Reste au raccord et attend son chef | |
| | Le CB rejoint son équipier au niveau du raccord. | | |
| | Le BAL rejoint l'air de départ | | |
| | Commande l'ordre « Halte » au prochain raccord | Stoppe à l'ordre « halte » | Donne le raccord au CB |
| | Saisi le tuyau puis le déracorde | | |
| | Purge le PI | | |
| | Branche le raccord sur le PI | | Réalise la réserve |
| | Ouvre la vanne. | | |
| Vérifie la bonne disposition de la réserve et remonte la totalité de l'établissement tout en suivant l'eau, jusqu'à la division qu'il ferme | | Remonte à la suite de son chef d'équipe, la totalité de l'établissement qu'il vérifie jusqu'à la division | |
| | Le BAL va au 2ième PA et se met à disposition du CD avec l'ordre : "Division alimentée, à disposition" | | |
| Le CD donne l'ordre suivant : « Mission 3 – Assurer la mise en place du dispositif des DFT et du balisage : Établissez » | Après l'ordre « Établissez », le BAL rend au parc matériel | | |
| | Prend les deux DFT | Prend 4 cônes de signalisation | |
| | Le BAL dirige à hauteur du 1er raccord de l'établissement de Ø70 mm et pose le matériel | | |
| | Prend un DFT et le positionne 1m du raccord en direction de la division | Prend un DFT et le positionne à 1m du raccord en direction du poteau incendie | |
| | Prend 2 cônes et les positionne au niveau des angles extérieurs des DFT (direction de la division) | Prend 2 cônes et les positionne au niveau des angles extérieur des DFT (direction du poteau incendie) | |
| | Le BAL va au 2ième PA et se met à disposition du CD avec l'ordre : "Mission effectuée" | | |
| Le CD donne l'ordre suivant : "Mission 4 : Pour le BAL qui devient BAT 2 - établissement d'une 2ème LDV 250l/min" "Pour abattre la cible, deuxième point d'attaque ici, prise d'eau la division, ETABLISSEZ" | Après l'ordre « Etablissez », le BAL se rend au parc matériel | | |
| | Prend une LDV et un tuyau de 45 | Prend deux tuyaux de 45 | |
| | Le CB se rend au PA désigné, se tourne dos au feu, dépose sa lance sur le flanc partiellement ouverte (ajutage en direction des cibles) | L'EB se place à mis distance entre le point d'attaque et l'emplacement de la division | |
| | Déroule son tuyau | Déroule un tuyau | |
| | Raccorde à la lance, avec la courroie (sangle) coté lance | | |
| | Donne le deuxième raccord à l'équipier | | |
| | Arrange la réserve de son tuyau | Raccorde son tuyau avec le tuyau du CB. Avec la courroie cotée lance en restant dos au feu. | |
| | | En posant le raccord, fait une réserve. | |
| | Prend sa lance, se met dos au feu en se tournant par l'extérieur du terrain et s'accroupi. Vérifie que la lance est bien en diffusée et réglée sur 250l/m. | Prend son 2ème tuyau et son 2ème demi-raccord et se rend au niveau de la division mixte | |
| | | Range son 2ème tuyau près de la division mixte (Comme sur le plan) | |
| | | Raccorde son 2ème demi-raccord sur la tubulure de gauche de la division mixte (en étant dos au feu) | |
| | Dés que l'eau est arrivée à la division. Donne l'ordre "Ouvrez" | Ouvre la division et remonte l'établissement en arrangeant les réserves, Puis vient doubler le CB | |
| Dés que l'eau est arrivé à la lance, ouvre celle-ci entièrement puis se retourne face à la cible en orientant le jet diffusé vers le sol et jusqu'à l'arrivée de l'EB. | | | |
| Met la lance en jet plein et abat la cible | | | |
| | Ferme sa lance | | |
| "FERMEZ DEMONTEZ ROULEZ" | Commencent à ranger le matériel. | | |

Le Nœud de batelier avec neutralisation de la poignée d'Ouverture/Fermeture sur la LDV

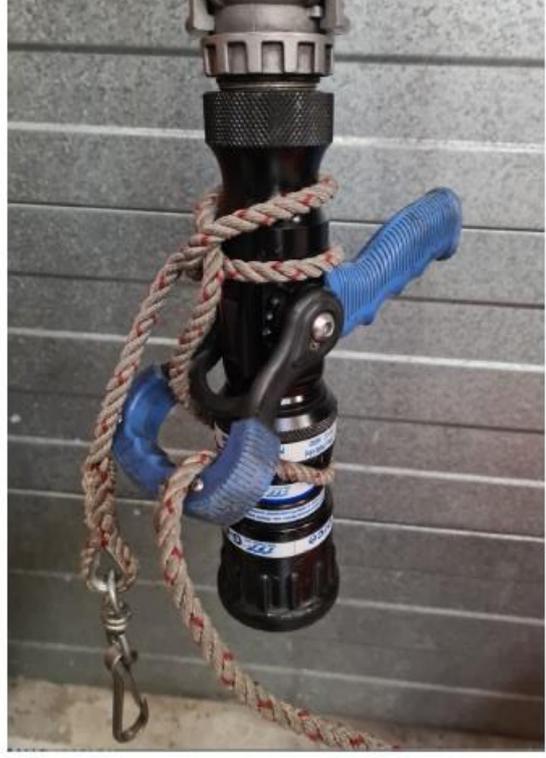

FICHE DE BONIFICATION INCENDIE (140 points)


Nom de l'équipe : Département :

| Actions de l'équipe (items) | | Validation de l'item | Points à cumuler |
|--|---|----------------------|------------------|
| 1 | Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée | | 6 |
| 2 | Chaque JSP respecte son emplacement défini | | 1 |
| 3 | L'habillement des JSP est réglementaire, standard et uniforme, conformément à l'article 23 | | 1 |
| 4 | Le matériel est correct et bien placé dans l'emplacement défini | | 1 |
| 5 | Les fonctions annoncées sont correctes | | 1 |
| 6 | Tous les JSP sont présentés au garde à vous | | 1 |
| 7 | L'ordre de départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre | | 1 |
| 8 | Action 1 : La reconnaissance est effectuée (les cibles sont relevées) | | 6 |
| Le chef de détachement | | | |
| 9 | L'ordre « <i>BAT en reconnaissance</i> » est donné correctement | | 1 |
| 10 | Le déplacement se fait en courant | | 1 |
| 11 | Les cibles sont relevées dans le bon ordre | | 1 |
| 12 | Le chef de détachement revient se placer au garde à vous | | 1 |
| Le binôme d'attaque | | | |
| 13 | Suit le chef sans prendre de matériel | | 1 |
| 14 | Revient à son emplacement initial au garde à vous | | 1 |
| 15 | Action 2 : La prise de matériel est effectuée | | 6 |
| Le chef de détachement | | | |
| 16 | Les missions 1 et 2 annoncées sont exactes | | 1 |
| 17 | L'ordre d'établissement de la lance est correct | | 1 |
| 18 | L'ordre « <i>En avant</i> » est donné correctement | | 1 |
| 19 | L'ordre « <i>Halte</i> » est donné sur l'emplacement de la division | | 1 |
| Les binômes d'attaque et d'alimentation | | | |
| 20 | Les binômes se munissent de leur matériel conformément au règlement | | 1 |
| 21 | Les binômes stoppent leur course à l'ordre « <i>Halte</i> » | | 1 |
| 22 | Le chef BAL stoppe à 3 ou 4 mètres de l'emplacement de la division | | 1 |
| 23 | Les binômes prennent soin de leur matériel et ne le projettent pas au sol | | 1 |
| 24 | Action 3 : La division est alimentée en eau | | 6 |
| Le chef de détachement | | | |
| 25 | Les ordres d'établissement de la division sont corrects | | 1 |
| 26 | L'emplacement de la division et la direction du poteau incendie sont désignés de façon claire | | 1 |
| Le binôme d'alimentation | | | |
| 27 | Le binôme remonte et vérifie l'établissement (chef du binôme en 1 ^{er}) | | 1 |
| 28 | Le binôme se met à disposition du chef de détachement (ordre correct) | | 1 |
| 29 | Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol | | 1 |
| Le chef du binôme d'alimentation | | | |
| 30 | La division est amenée à l'emplacement prévu à cet effet | | 1 |
| 31 | Le Chef se positionne dos au feu | | 1 |
| 32 | L'ordre « <i>Halte</i> » est donné correctement | | 1 |
| 33 | Le robinet de gauche de la division est laissé légèrement ouverte | | 1 |
| 34 | Donne l'ordre « <i>Halte</i> » dès l'apparition du raccord du dernier tuyau | | 1 |
| 35 | Démonte le demi-raccord | | 1 |
| 36 | Le dispositif de refoulement est purgé avant de raccorder le tuyau | | 1 |
| 37 | La tubulure de la division laissée ouverte initialement est fermée à son retour | | 1 |
| L'équipier du binôme d'alimentation | | | |
| 38 | Se muni du 1 ^{er} raccord | | 1 |
| 39 | Stoppe à l'ordre « <i>Halte</i> » et maintient le tuyau | | 1 |
| 40 | A l'ordre « <i>établissez</i> » accompagne le tuyau et pose le raccord | | 1 |
| 41 | Déroule le tuyau du coffre et stoppe à l'ordre « <i>Halte</i> » | | 1 |
| 42 | La réserve du tuyau est arrangée au niveau du poteau incendie | | 1 |
| 43 | Action 4 : La 1^{ère} LDV est établie en eau | | 6 |
| Le chef de détachement | | | |
| 44 | La mission « <i>Pour abattre la cible</i> » est donnée correctement face à la cible de gauche, dos au feu | | 1 |
| 45 | La direction de la cible est désignée de façon claire | | 1 |
| 46 | L'ordre d'établissement de la 1 ^{ère} LDV est correct | | 1 |
| 47 | Le point d'attaque et la direction de la division sont désignés de façon claire | | 1 |
| Le binôme d'attaque n°1 | | | |
| 48 | Le binôme manœuvre dos au feu | | 1 |
| 49 | Les réserves sont toutes correctement arrangées | | 1 |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| 50 | Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol | | 1 |
| Le chef du binôme d'attaque n°1 | | | |
| 51 | La lance est déposée partiellement ouverte sur le point d'attaque conformément au règlement | | 1 |
| 52 | Le demi-raccord est branché sur le tuyau de l'équipier | | 1 |
| 53 | La lance est réglée en jet diffusé de protection jusqu'à ce qu'il soit doublé par l'équipier | | 1 |
| 54 | L'ordre « Ouvrez » est donné correctement | | 1 |
| 55 | Le chef abat la cible après avoir été doublé par son équipier | | 1 |
| 56 | Le chef ferme la lance une fois la cible abattue | | 1 |
| L'équipier du binôme d'attaque n°1 | | | |
| 57 | Le tuyau de réserve est rangé près de la division conformément au règlement | | 1 |
| 58 | Attend l'ordre « Ouvrez » pour ouvrir la division entièrement | | 1 |
| 59 | Remonte l'établissement sur toute sa longueur et arrange les réserves si nécessaire | | 1 |
| 60 | Vient doubler son chef | | 1 |
| 61 | Réalise le noeud de batelier avec neutralisation de la poignée d'Ouverture/Fermeture sur la LDV | | 1 |
| Action 5 : La Mise en place d'un dispositif de franchissement plus ballage | | | 6 |
| Le chef de détachement | | | |
| 63 | Le chef de détachement se trouve au 2 ^{ème} point d'attaque pour donner l'ordre | | 1 |
| 64 | L'ordre de mise en place des DFT est correct | | 1 |
| Le binôme d'alimentation | | | |
| 65 | Se munissent correctement du matériel (Chef :2DFT Equipier : 4 cônes de signalisation) | | 1 |
| 66 | Placent correctement les DFT (pas de croisement) | | 1 |
| 67 | Placent correctement les cônes de signalisation | | 1 |
| Action 6 : La 2^{ème} LDV est établie en eau | | | 6 |
| Le chef de détachement | | | |
| 69 | Le chef de détachement se trouve au 2 ^{ème} point d'attaque pour donner l'ordre | | 1 |
| 70 | La mission 4 annoncée est exacte | | 1 |
| 71 | La mission « Pour abattre la cible » est donnée correctement face à la cible de droite, dos au feu | | 1 |
| 72 | La direction de la cible est désignée de façon claire | | 1 |
| 73 | L'ordre d'établissement de la 2 ^{ème} lance est correct | | 1 |
| 74 | Le point d'attaque et la direction de la division sont désignés de façon claire | | 1 |
| Le binôme d'attaque n°2 | | | |
| 75 | Le binôme attend l'ordre du chef de détachement pour se rendre au parc matériel | | 1 |
| 76 | Le binôme se munit de son matériel conformément au règlement | | 1 |
| 77 | Le binôme manœuvre dos au feu | | 1 |
| 78 | Les courroies des tuyaux sont toutes placées du côté de la lance | | 1 |
| 79 | Les réserves sont toutes correctement arrangées | | 1 |
| 80 | Le binôme prend soin de son matériel et ne le projette pas au sol | | 1 |
| Le chef du binôme d'attaque n°2 | | | |
| 81 | La lance est déposée partiellement ouverte sur le point d'attaque conformément au règlement | | 1 |
| 82 | La lance est raccordée avant de donner le demi-raccord à l'équipier | | 1 |
| 83 | Le demi-raccord est donné à l'équipier | | 1 |
| 84 | La lance est réglée en jet diffusé de protection jusqu'à ce qu'il soit doublé par l'équipier | | 1 |
| 85 | L'ordre « Ouvrez » est donné correctement | | 1 |
| 86 | Le chef abat la cible après avoir été doublé par son équipier | | 1 |
| 87 | Le chef ferme la lance une fois la cible abattue | | 1 |
| L'équipier du binôme d'attaque n°2 | | | |
| 88 | Le tuyau de réserve est rangé près de la division conformément au règlement | | 1 |
| 89 | Attend l'ordre « Ouvrez » pour ouvrir la division entièrement | | 1 |
| 90 | Remonte l'établissement sur toute sa longueur et arrange les réserves si nécessaire | | 1 |
| 91 | Vient doubler son chef | | 1 |
| Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée | | | 2 |
| 93 | L'ordre donné par le chef de détachement est exact | | 1 |
| 94 | A la fin de la manœuvre, aucun tuyau n'est percé ou perd de l'eau au niveau des raccords | | 1 |
| Temps d'exécution de la manœuvre à inscrire par les juges : (Bonification unique qui ne se cumule pas) | | min | sec |
| Le temps d'exécution de la manœuvre est inférieur ou égal à 4 minutes | | | 5 |
| Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'01" et 4'15" inclus | | | 4 |
| 95 | Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'16" et 4'30" inclus | | 3 |
| Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'31" et 4'45" inclus | | | 2 |
| Le temps d'exécution de la manœuvre est compris entre 4'46" et 5'00" inclus | | | 1 |
| 96 | Le référent incendie et les JSP de l'équipe font preuve de fair-play et de savoir-être | | 5 |


SCHEMAS TECHNIQUES DU TERRAIN DE MANŒUVRES SECOURISME

Le terrain de manœuvres secourisme

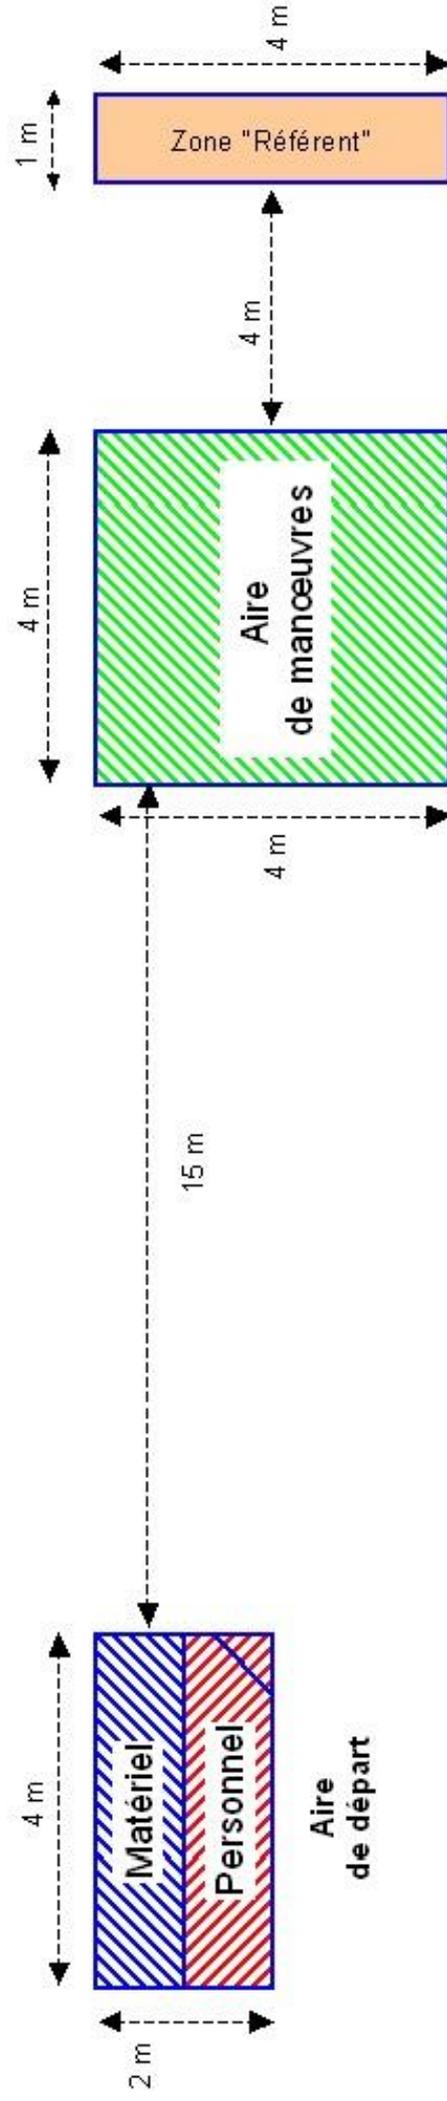

Le schéma du terrain de manœuvres SEC ci-dessus est contractuel.

L'aire de départ du thème 1

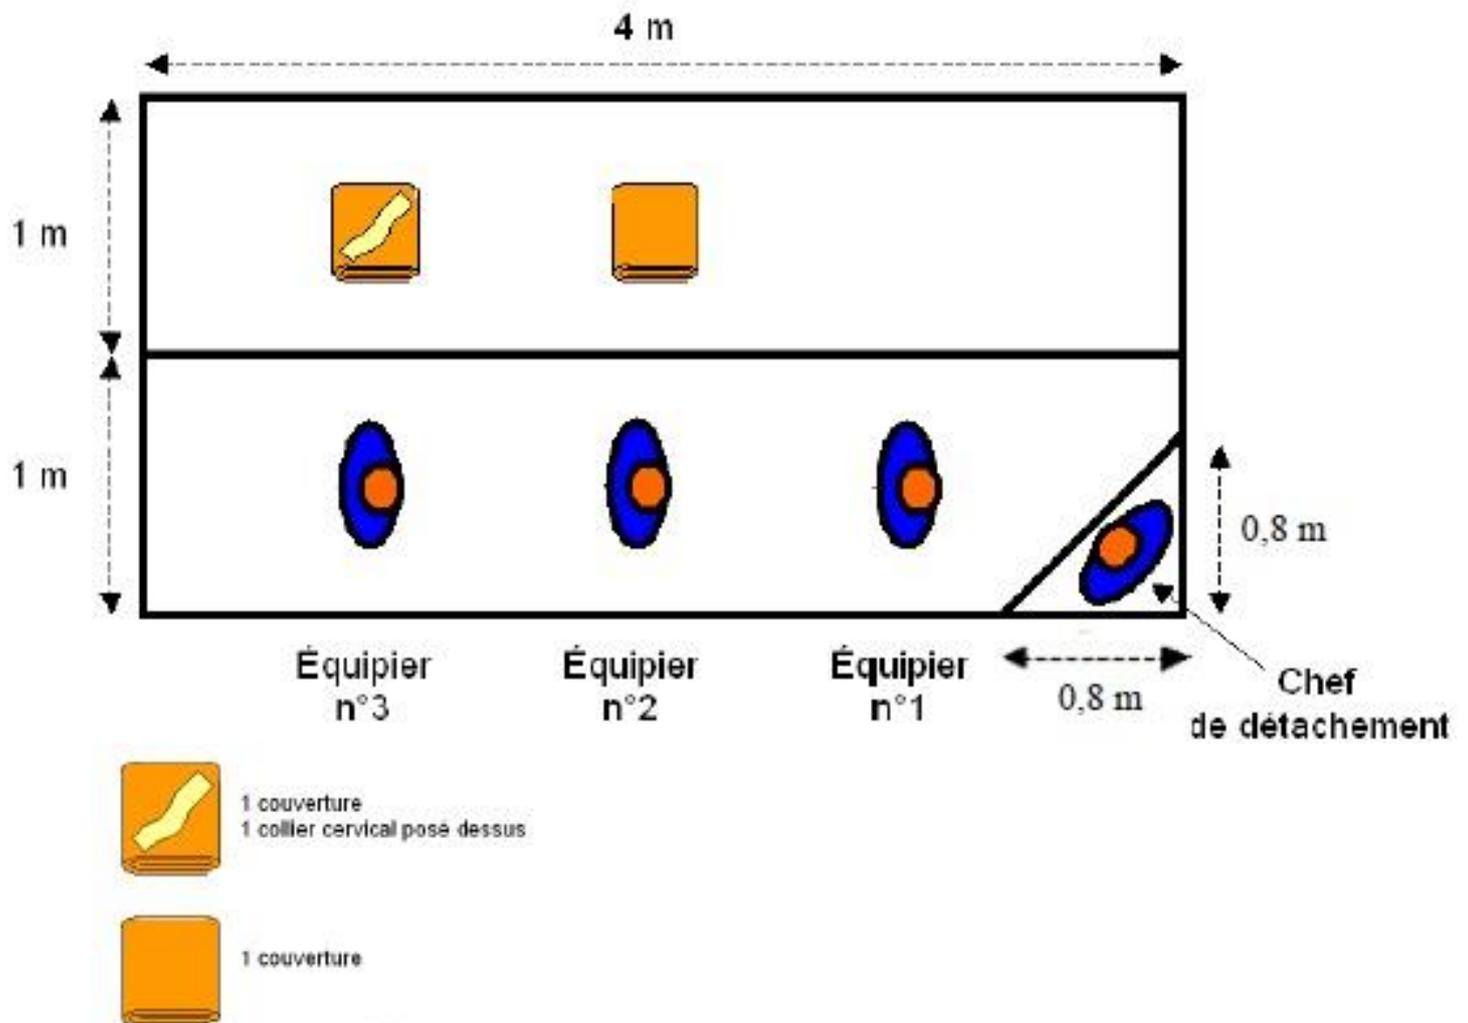

Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et des personnels dans l'aire de départ.

L'aire de manœuvres du thème 1



Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et de la victime.

JSP THEME N°1 CONDUITE A TENIR FACE A UNE VICTIME INCONSCIENTE QUI RESPIRE (Recommandations 2014-18-19-21-22-23)

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|--|---|--|---|
| Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ | Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ | Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ | Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ |
| Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : « Garde à vous » | Se met au garde à vous | Se met au garde à vous | Se met au garde à vous |
| Annonce : « <i>A vos rangs, à vos fonctions</i> » | | | |
| Annonce : « Chef de détachement secourisme » (aucun mouvement toléré) | Annonce : « Equipier secourisme n°1 » (aucun mouvement toléré) | Annonce : « Equipier secourisme n°2 » (aucun mouvement toléré) | Annonce : « Equipier secourisme n°3 » (aucun mouvement toléré) |
| Attend l'ordre du jury pour débiter la manoeuvre | Attend l'ordre du jury pour débiter la manoeuvre | Attend l'ordre du jury pour débiter la manoeuvre | Attend l'ordre du jury pour débiter la manoeuvre |
| Annonce " En reconnaissance " | | | |
| " En avant " Se dirige vers l'aire de manoeuvre | Suit le CD | Prend une couverture Suit l'équipier n°1 | Prend une couverture et le collier cervical Suit l'équipier n°2 |
| Arrivé à proximité de l'aire de manoeuvre, commande « Halte » | S'arrête derrière le CD | S'arrête derrière l'équipier n°1 | S'arrête derrière l'équipier n°2 |
| Analyse la situation en faisant le tour complet de la victime, en la regardant, sans la toucher, | | | |
| Commande « Equipier n°1, assurez le maintien de la tête de la victime » | | | |
| | Un genou au sol dans l'axe de (l'épaule ou tête) côté retournement, l'autre en l'air du côté du retournement (prise latérolatérale) sans bouger la tête (retournement opposé au regard de la victime) | | |
| Commande " Equipier n°2, assurez le bilan de la victime et reste à proximité de la situation " | | | |
| | | S'agenouille au niveau du tronc (1 ou 2 genoux au sol) Comment ça va? Vous m'entendez? En secouant doucement les épaules , (prend la main) Ouvrez les yeux, serrez moi la main! " Victime inconsciente " | |
| Commande " Equipiers n°1 et n°3, procédez au retournement à 2 secouristes avec l'aide de l'équipier n°2 " | | | |

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|---|---|--|--|
| | | | Allonger le membre supérieur de la victime, le long du corps, du côté du retournement et glisser sa main sous sa cuisse. Se placer à genoux ou en trépid du côté du retournement à une distance suffisante pour ne pas gêner le retournement Saisir la victime par l'épaule et par la hanche du côté opposé au retournement. |
| | Annonce "Etes vous prêts ? " | | Répond: "prêt ! " |
| | Annonce "Attention pour tourner... Tournez ! " | | |
| | Accompagner le mouvement de la tête qui effectue une rotation moindre que le corps pour la ramener dans l'axe | Accompagner le mouvement en maintenant les cuisses et les jambes | Faire rouler doucement et d'un seul bloc la victime au sol pour l'emmener sur le côté |
| | Lorsque la victime se trouve sur le côté Annonce "Halte !Repositionnez-vous!" | | |
| | Annonce "Attention pour tourner... Tournez ! " | | Repositionner ses mains en position d'accueil. S'écarter de la victime afin de pouvoir l'allonger sur le dos sans encombre |
| | Accompagner le mouvement en maintenant la tête dans l'axe | Accompagner le mouvement en maintenant les cuisses et les jambes | Terminer le retournement pour amener la victime sur le dos |
| | A la fin du retournement, assure le maintien de la tête de la victime. A genoux dans l'axe , mains de chaque côté de la tête, les coudes en appui sur les genoux, suffisamment éloigné pour anticiper le retrait du casque. | | Réalise un relais tête en prise occipito-mentonnière afin que l'équipier n°1 puisse se repositionner |
| Commande "Equipiers n°1 et n°3, procédez au retrait du casque à 2 secouristes " | Réalise le retrait du casque avec l'aide de l'équipier n°3 (Technique recommandations p327) | | Réalise le retrait du casque avec l'aide de l'équipier n°1 (Technique recommandations p327) |
| | | | En trépid, genou côté tête, au sol et l'autre relevé, dégrafe la mentonnière. Place la main, côté tête, sous la nuque l'avant bras en appui sur sa cuisse, doigts de l'autre main en crochet sous le menton, coude appuyé sur le genou. Maintient ferme tête et cou dans l'alignement. |

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|--|---|--|--|
| | Saisit le casque par les parties latérales du bord inférieur, tire doucement en faisant glisser le casque sur le sol, jusqu'au dessus de la racine du nez. | | |
| | Annonce "Attention" | | |
| | Termine le retrait du casque | | Se repositionne: main de la nuque glisse à la base du crâne et verrouille sa position. |
| | A la fin du retrait du casque, assure le maintien de la tête de la victime, posée sur le sol, (Technique recommandations p327). les coudes en appui sur les genoux. | | |
| | Assure l'élévation du menton (avec l'index ou le majeur derrière l'angle de la mâchoire et sous l'oreille) et l'ouverture de la bouche avec les pouces sur le menton sans basculer la tête (Technique recommandations p155) | | |
| | | (Desserre ou dégrafe tout ce qui peut gêner la respiration; contrôle visuel) p153 | |
| | | Apprécie simultanément la respiration et le pouls de la victime. Main sur le front et avec l'autre, place 2 à 3 doigts sur la ligne médiane du coup, ramène la main vers soi et effectue une légère pression pour percevoir les battements. En simultané, se pencher sur la victime, l'oreille et la joue du secouriste au-dessus de sa bouche et de son nez., Avec les yeux regarde le soulèvement du ventre ou de la poitrine (- de 10s) "La victime respire" | Contrôle avec décompte moins de 10 s |
| Commande "équipiers n° 1 et n° 3 procédez à la pose du collier cervical" | | | |
| | Assure le maintien de la tête en position neutre, posée sur le sol. | | Réalise la pose du collier cervical (Technique recommandations p405) |
| | | Contrôle avec décompte moins de 10 s | Dégage tout ce qui peut gêner la mise en place du collier, Glisse la partie inf. du collier sans mobiliser la tête puis place et ajuste la partie sup. pour un bon appui menton-sternum, fixer. Réévaluer la LVA. Se pencher sur la victime, l'oreille et la joue du secouriste au-dessus de sa bouche et de son nez., Avec les yeux regarde le soulèvement du ventre ou de la poitrine (- de 10s) |

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|---|---|--|---|
| Commande "équipiers n° 2 et n° 3, protéger la victime" | | | |
| Va transmettre par téléphone son bilan secouriste et demander un renfort médicalisé, 18 ou 112 ou 15. | Continue le maintien de la tête de la victime | Protège la victime avec les couvertures avec l'aide de l'équipier n°3 des épaules aux pieds (cadrage RTN) | Protège la victime avec les couvertures avec l'aide de l'équipier n°2 des épaules aux pieds (cadrage RTN) |
| | Continue le maintien de la tête de la victime | <p>Comment ça va? Vous m'entendez? En secouant doucement les épaules, (prend la main) Ouvrez les yeux, sentez moi la main!</p> <p>-Apprécier la respiration. Main sur la partie inférieure du thorax et le haut de l'abdomen, Observer le thorax et se pencher pour écouter pendant 15 secondes. Regarder la coloration de la face et de la main Retourner la lèvres inférieures pour regarder sa coloration</p> | Contrôle avec décompte 15 s |
| Annonce aux Jurys: "Les secours médicalisés sont prévus, nous les attendons" | | | |

LES JURYS ANNONCENT L'ARRIVEE DES SECOURS MEDICALISES - FIN DE LA MANŒUVRE SECOURISME

MESSAGES SECOURISME

JSP 2024

(Composer le 18, le 112, ou le 15)

MESSAGE THEME N° 1

Bonjour, je suis le Chef de Détachement de l'équipe de secourisme de
je suis (lieu)
le n° de téléphone de contre-appel est (n°)
je suis en présence d'un accident de 2 roues, seul en cause.
Une victime (sexe) (âge environ), inconsciente qui respire **sur le ventre**.
L'équipe de secourisme a procédé au retournement, au retrait du casque, à la
pose d'un collier cervical.
Je demande un renfort médicalisé.

Est-ce que je peux raccrocher ?

FICHE DE BONIFICATION SECOURISME (140 points)

THEME 1 – CONDUITE A TENIR FACE A UNE VICTIME INCONSCIENTE SUR LE VENTRE QUI RESPIRE

Nom de l'équipe :

Département :

| | Actions de l'équipe (items) | Validation de l'item | Points à cumuler |
|----|---|----------------------|------------------|
| 1 | Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée | | 3 |
| 2 | Le placement des JSP et du matériel dans l'aire de départ est conforme au règlement | | 1 |
| 3 | L'habillement des JSP est réglementaire, standard et uniforme, conformément à l'article 23 | | 1 |
| 4 | Les fonctions annoncées sont correctes | | 1 |
| 5 | Tous les JSP sont présentés au garde à vous | | 1 |
| 6 | L'ordre de départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre | | 1 |
| 7 | Action 1 : La reconnaissance est effectuée dans sa totalité conformément au règlement | | 8 |
| 8 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 9 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 10 | La prise de matériel au départ est correcte (qui et quoi) | | 1 |
| 11 | Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement | | 1 |
| 12 | Action 2 : Le maintien de la tête en position latérolatérale | | 8 |
| 13 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 14 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 15 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique 02FT01 / 09-2019 | | 1 |
| 16 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 02FT01 / 09-2019 | | 1 |
| 17 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 02FT01 / 09-2019 | | 1 |
| 18 | Action 3 : Le contrôle de la conscience est effectué | | 8 |
| 19 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 20 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 21 | Les gestes sont conformes à la fiche technique 02FT09 / 12-2022 | | 1 |
| 22 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 02FT09 / 12-2022 | | 1 |
| 23 | Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe | | 1 |
| 24 | Action 4 : Le retournement | | 8 |
| 25 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 26 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 27 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique 02FT01 / 09- 2019 | | 1 |
| 28 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 02FT01 / 09- 2019 | | 1 |
| 29 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 02FT01 / 09- 2019 | | 1 |
| 30 | Le relais tête est effectué entre l'équipier 1 et l'équipier 3 | | 1 |
| 31 | Action 5 : Le retrait du casque est effectué | | 8 |
| 32 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 33 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 34 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique 08FT12 / 09-2019 | | 1 |
| 35 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 08FT12 / 09-2019 | | 1 |
| 32 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 08FT12 / 09-2019 | | 1 |
| 33 | Action 6 : La Libération des Voies Aériennes est effectuée | | 8 |
| 34 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 35 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique 05FT11 / 09-2019 | | 1 |
| 36 | Les gestes techniques sont conformes à la Fiche technique 05FT11 / 09-2019 | | 1 |
| 37 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 05FT11 / 09-2019 | | 1 |
| 38 | Action 7 : Le contrôle de la respiration et du pouls carotidien est effectué simultanément | | 8 |
| 40 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 41 | La position de chaque intervenant est conformes aux fiches techniques 02FT03 / 12-2022 et 02FT04 / 12-2022 | | 1 |
| 42 | Les gestes techniques sont conformes aux fiches techniques 02FT03 / 12-2022 et 02FT04 / 12-2022 | | 1 |
| 43 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme aux fiches techniques 02FT03 / 12-2022 et 02FT04 / 12-2022 | | 1 |
| 44 | Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe | | 1 |

| | | | |
|----|---|--|----------|
| 43 | Action 8 : La pose du collier cervical est effectuée | | 8 |
| 46 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 47 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 48 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique 08FT10 / 09-2019 | | 1 |
| 49 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 08FT10 / 09-2019 | | 1 |
| 50 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 08FT10 / 09-2019 | | 1 |
| 54 | Action 9 : Le bilan secouriste est transmis au 18, 15 ou 112 et la protection de la victime sont effectuées totalement | | 8 |
| 55 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 56 | Tous les éléments obligatoires du bilan sont annoncés | | 1 |
| 57 | Le JSP demande l'autorisation de raccrocher | | 1 |
| 58 | Action 10 : La surveillance de la victime | | 8 |
| 59 | Chaque JSP respecte son rôle défini lors du tirage au sort | | 1 |
| 60 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 02FT03 / 12-2022 | | 1 |
| 61 | Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée | | 2 |
| 62 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 63 | Le référent secourisme et les JSP de l'équipe font preuve de fair-play et de savoir-être | | 5 |


RECAPITULATIF DES POINTS OBTENUS

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| Phase A validée | | | | | | | x 3 points | |
| Nombre d'actions validées | | | | | | | x 8 points | |
| Phase B validée | | | | | | | x 2 points | |
| Nombre de points de bonification | | | | | | | x 1 point | |
| Points du fair-play | | | | | | | x 5 points | |
| Nombre de points obtenus par l'équipe | | | | | | | | |

PRISE EN COMPTE ET EMARGEMENT


| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Jury N° | | Heure de prise en compte des points | |
| Nom du responsable du jury | | Nom du référent secourisme | |
| Signature du responsable du jury | | Signature du référent | |

L'aire de départ du thème 2

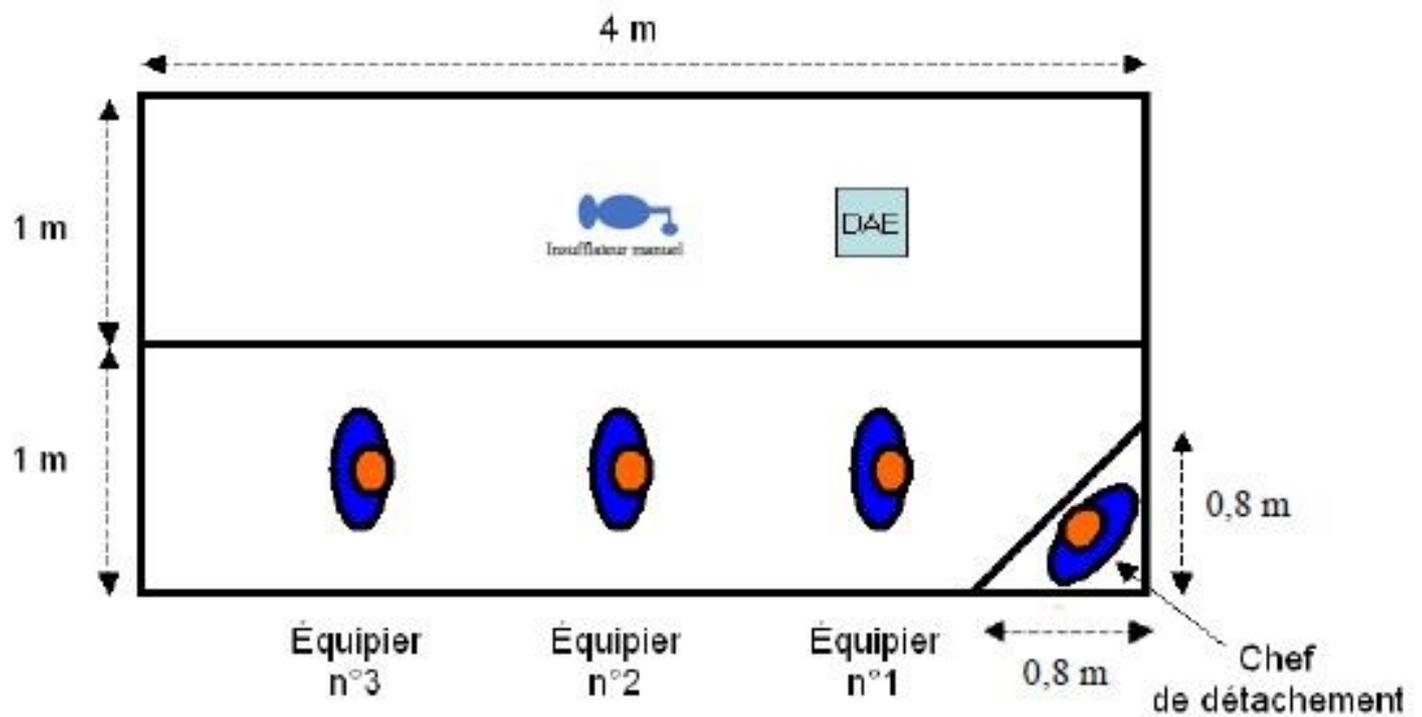

Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et des personnels dans l'aire de départ.

L'aire de manœuvres du thème 2

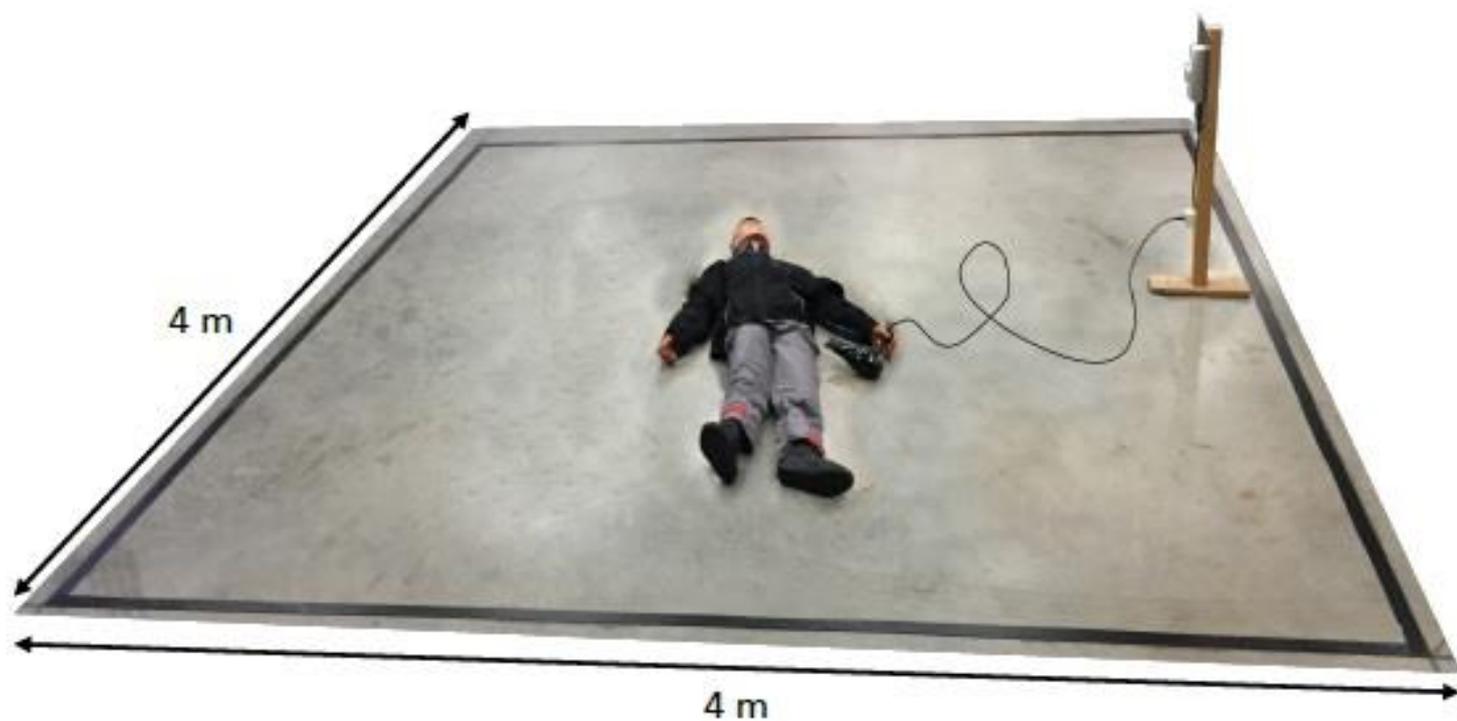

Les photos ci-dessus sont contractuelles et servent de référence pour juger du placement du matériel et de la victime.

JSP THEME N°2 CONDUITE A TENIR FACE A UNE VICTIME QUI PRESENTE UN ARRET CARDIAQUE (Recommandations septembre 2014-18-19-21-22-23)

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|--|---|---|---|
| Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ Se met au garde à vous et ordonne à son personnel : « <i>Garde à vous</i> » | Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ Se met au garde à vous | Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ Se met au garde à vous | Une fois le matériel mis en place, se place à son emplacement dans l'aire de départ Se met au garde à vous |
| Annonce : « <i>A vos rangs, à vos fonctions</i> » | | | |
| Annonce : « <i>Chef de détachement secourisme</i> » | Annonce : « <i>Equipier secourisme n°1</i> » | Annonce : « <i>Equipier secourisme n°2</i> » | Annonce : « <i>Equipier secourisme n°3</i> » |
| Attend l'ordre du jury pour débuter la manoeuvre Annonce " En reconnaissance " | Attend l'ordre du jury pour débuter la manoeuvre | Attend l'ordre du jury pour débuter la manoeuvre | Attend l'ordre du jury pour débuter la manoeuvre |
| "En avant" Se dirige vers l'aire de manoeuvre | Prend le DAE Suit le CD | Prend l'insufflateur manuel Suit l'équipier n°1 | Suit l'équipier n°2 |
| Arrivé à proximité de l'aire de manoeuvre, commande « Halte » | S'arrête derrière le CD | S'arrête derrière l'équipier n°1 | S'arrête derrière l'équipier n°2 |
| Analyse la situation en faisant le tour complet de la victime (le mannequin), en le regardant, sans le toucher, (ni le fil, ni le sèche cheveux) | | | |
| Au moment où il constate la présence du risque électrique, coupe le disjoncteur, débranche le sèche-cheveux et le place tout de suite en dehors du carré de manoeuvre. Termine le tour complet de l'aire de manoeuvre, | | | |
| Une fois la reconnaissance terminée commande " Equipier n° 1, assurez le bilan de la victime " et reste à proximité de la situation | | | |
| | S'agenouille au niveau du tronc (1 ou 2 genoux au sol) Comment ça va? Vous m'entendez? En secouant doucement les épaules , (prend la main) Ouvrez les yeux, serrez moi la main! "Victime inconsciente" | S'approche de la victime | S'approche de la victime |
| | Desserre ou dégrafe tout ce qui peut gêner la respiration. (p337) | | |

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|--|---|---|--|
| | <p>Apprécie simultanément la respiration et le pouls de la victime, Paume de la main sur le front, 2 à 3 doigts en crochet sous le menton sur l'os (le pouce peut aider), bascule prudente de la tête, contrôle visuel; Avec la main qui tenait le menton, place 2 à 3 doigts sur la ligne médiane du coup, ramène la main vers soi et effectue une légère pression pour percevoir les battements.</p> <p>En simultané, se pencher sur la victime, l'oreille et la joue du secouriste au-dessus de sa bouche et de son nez, Avec les yeux regarde le soulèvement du ventre ou de la poitrine (- de 10s)</p> <p>"Victime en arrêt cardiaque"</p> | <p>Vient se placer à proximité de la tête du mannequin pour se préparer aux insufflations,</p> | <p>contrôle avec décompte moins de 10 s</p> |
| <p>Commande "équipiers n° 2 et n°3 procédez à la RCP", puis commande "équipier n°1 placez le DAE sur la victime"</p> | <p>Deviens opérateur DAE Technique recommandations p346</p> | <p>Débuté la RCP avec l'aide de l'équipier n°3</p> | <p>Vient se placer à proximité du torse du mannequin (côté droit du mannequin) pour se préparer au massage cardiaque,</p> |
| <p>Va transmettre par téléphone son bilan secouriste et demander un renfort médicalisé, 18 ou 112 ou 15.</p> | <p>Mise en marche DAE, coller les électrodes conformément au schéma: l'une au-dessus de la clavicule contre le bord droit du sternum et l'autre sur le côté gauche du thorax 5 à 10cm au-dessus de l'aisselle gauche. La pose doit se faire sans interruption de la RCP</p> <p>Connecter le câble des électrodes, s'il n'est pas déjà préconnecté (p 164)</p> | <p>Débuté la RCP avec l'aide de l'équipier n°2, Massage de préférence du côté droit de la victime, à genoux, au plus près de la victime</p> <p>Technique recommandations p143</p> | <p>Débuté la RCP avec l'aide de l'équipier n°2, Massage de préférence du côté droit de la victime, à genoux, au plus près de la victime</p> |
| | <p>Avec une main, place 2 à 3 doigts sur la ligne médiane du coup, ramène la main vers soi et effectue une légère pression pour percevoir les battements.</p> <p>Maintenir la position pendant les insufflations</p> | | <p>Dénude le mannequin, talon de la main sur la moitié inférieure du sternum sans appuyer sur la pointe du sternum (mettre un doigt sur l'appendice xyphoïde), bras tendus et perpendiculaires, 30 compressions entre 15 et 18 s, enfoncement 5 à 6 cm sans dépasser les 6cm, laisser le thorax reprendre sa forme initiale sans décoller le talon de la main</p> |
| | | <p>Placer le masque sur la racine du nez de la victime. Rabattre la base du masque vers le menton. Placer le pouce de la main sur le masque, au-dessus du nez et placer l'index sur la base du masque, au-dessus de la lèvre inférieure de la victime (le pouce et l'index forment un C). Placer les 3 autres doigts en crochet sous le menton et le tirer vers le haut (ils forment un E). Exercer une pression vers le bas avec le pouce et l'index et vers le haut avec les autres doigts. Empaumer le ballon dans la partie centrale avec l'autre main. Comprimer le ballon progressivement durant 1 seconde jusqu'au soulèvement du thorax. Relâcher le ballon dès que la poitrine se soulève.</p> | |
| | <p>Au moment de l'analyse du rythme cardiaque, sur ordre du DAE, annonce "ne touchez pas la victime, écarterez vous"</p> | | |

| Chef de détachement | Equipier n°1 | Equipier n°2 | Equipier n°3 |
|--|---|---|---|
| | Stoppe la prise du pouls carotidien | Stoppe la RCP sur ordre de l'équipier n°1 et s'écarte de la victime pour permettre l'analyse | Stoppe la RCP sur ordre de l'équipier n°1 et s'écarte de la victime pour permettre l'analyse |
| | Sur ordre du DAE , délivre un choc. Annonce "écartez vous". Délivre le choc. | | |
| | | Juste après le choc reprend immédiatement la RCP avec l'aide de l'équipier n°3, sans rechercher les signes de la circulation. | Juste après le choc reprend immédiatement la RCP avec l'aide de l'équipier n°2, sans rechercher les signes de la circulation. |
| | Au moment de l'analyse du rythme cardiaque, sur ordre du DAE, ordonne "ne touchez pas la victime, écartez vous" | | |
| Dès le début de la 2ème analyse annonce aux jurys: "Les secours médicalisés sont prévenus, nous les attendons" | | | |
| LES JURYS ANNONCENT L'ARRIVEE DES SECOURS MEDICALISES - FIN DE LA MANŒUVRE SECOURISME | | | |

MESSAGES SECOURISME

JSP 2024

(Composer le 18, le 112, ou le 15)

MESSAGE THEME N° 2

Bonjour, je suis le Chef de Détachement de l'équipe de secourisme de
je suis (lieu)
le n° de téléphone de contre-appel est (n°)
je suis en présence d'une victime (sexe) (âge environ) qui a subi une
électrisation à cause d'un sèche cheveux. Elle est en arrêt cardiaque.
L'équipe de secourisme procède à la RCP et à la mise en œuvre du DAE.
Je demande un renfort médicalisé

Est-ce que je peux raccrocher ?

FICHE DE BONIFICATION SECOURISME (140 points)

THEME 2 – CONDUITE A TENIR FACE A UNE VICTIME QUI PRESENTE UN ARRET CARDIAQUE

Nom de l'équipe :

Département :

| | <u>Actions de l'équipe (items)</u> | <u>Validation de l'item</u> | <u>Points à cumuler</u> |
|----|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Phase A : La présentation au jury de l'équipe est effectuée | | 3 |
| 2 | Le placement des JSP et du matériel dans l'aire de départ est conforme au règlement | | 1 |
| 3 | L'habillement des JSP est réglementaire, standard et uniforme, conformément à l'article 23 | | 1 |
| 4 | Les fonctions annoncées sont correctes | | 1 |
| 5 | Tous les JSP sont présentés au garde à vous | | 1 |
| 6 | L'ordre de départ du jury est attendu avant de commencer la manœuvre | | 1 |
| 7 | Action 1 : La reconnaissance est effectuée dans sa totalité conformément au règlement | | 11 |
| 8 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 9 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 10 | La prise de matériel au départ est correcte (qui et quoi) | | 1 |
| 11 | Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement | | 1 |
| 12 | Action 2 : La protection électrique est effectuée totalement | | 11 |
| 13 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 14 | Le comportement de chaque intervenant est conforme au règlement | | 1 |
| 15 | Action 3 : Le contrôle de la conscience est effectué | | 11 |
| 16 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 17 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 18 | Les gestes sont conformes à la fiche technique 02FT09 / 12-2022 | | 1 |
| 19 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 02FT09 / 12-2022 | | 1 |
| 20 | Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe | | 1 |
| 21 | Action 4 : La Libération des Voies Aériennes est effectuée | | 11 |
| 22 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 22 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique 05FT10 / 09-2019 | | 1 |
| 23 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 05FT10 / 09-2019 | | 1 |
| 24 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 05FT10 / 09-2019 | | 1 |
| 25 | Action 5 : Le contrôle de la respiration et du pouls carotidien est effectué simultanément | | 11 |
| 26 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 27 | La position de chaque intervenant est conforme aux fiches techniques 02FT03 / 12-2022 et 02FT04 / 12-2022 | | 1 |
| 28 | Les gestes techniques sont conformes aux fiches techniques 02FT03 / 12-2022 et 02FT04 / 12-2022 | | 1 |
| 29 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme aux fiches techniques 02FT03 / 12-2022 et 02FT04 / 12-2022 | | 1 |
| 30 | Le résultat du contrôle est annoncé à l'équipe | | 1 |
| 31 | Action 6 : La réanimation cardio-pulmonaire est réalisée (compressions et insufflations) | | 11 |
| 32 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| | Réalisation des compressions | | |
| 33 | Le JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 34 | La position de l'intervenant est conforme à la fiche technique 05FT04 / 11-2021 | | 1 |
| 35 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 05FT04 / 11-2021 | | 1 |
| 36 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche de procédure 05FT04 / 11-2021 | | 1 |
| | Réalisation des insufflations | | |
| 37 | Le JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 38 | La position de l'intervenant est conforme à la fiche technique 05FT17 / 06-2018 | | 1 |
| 39 | Les gestes techniques sont conformes à la fiche technique 05FT17 / 06-2018 | | 1 |
| 40 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique 05FT17 / 06-2018 | | 1 |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 41 | Action 7 : Le bilan secouriste est transmis au 18, 15 ou 112 | | 11 |
| 42 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 43 | Tous les éléments obligatoires du bilan sont annoncés | | 1 |
| 44 | Le JSP demande l'autorisation de raccrocher | | 1 |
| 45 | Action 8 : Le Défibrillateur Automatique Externe est mis en place et activé correctement | | 11 |
| 46 | Chaque JSP respecte son rôle défini | | 1 |
| 47 | La position de chaque intervenant est conforme à la fiche technique FT05FT15 / 11-2021 | | 1 |
| 48 | La mise en place est conformes à la fiche technique FT05FT15 / 11-2021 | | 1 |
| 49 | La chronologie d'exécution des gestes est conforme à la fiche technique FT05FT15 / 11-2021 | | 1 |
| 50 | Phase B : La fin de la manœuvre est annoncée | | 2 |
| 51 | Les ordres sont exacts | | 1 |
| 52 | Le référent secourisme et les JSP de l'équipe font preuve de fair-play et de savoir-être | | 5 |

RECAPITULATIF DES POINTS OBTENUS

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| Phase A validée | | | | | | x 3 points | | |
| Nombre d'actions validées | | | | | | x 11 points | | |
| Phase B validée | | | | | | x 2 points | | |
| Nombre de points de bonification | | | | | | x 1 point | | |
| Points du fair-play | | | | | | x 5 points | | |
| Nombre de points obtenus par l'équipe | | | | | | | | |

PRISE EN COMPTE ET EMARGEMENT

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Jury N° | | Heure de prise en compte des points | |
| Nom du responsable du jury | | Nom du référent secourisme | |
| Signature du responsable du jury | | Signature du référent | |

Procédure particulière en cas d'arrêt préfectoral de restriction d'eau (Manœuvres incendie à sec)

- ✓ Pour les LDV au point d'attaque, on entend par « partiellement ouverte », une ouverture à 90° du robinet de manœuvre ;
- ✓ Pour les réserves : une réserve correcte au sol est conforme au schéma du référentiel du 1er février 2024 - fiche INC 4-1. Elle devra en avoir la forme sans plis ni chevauchement de tuyaux. Pour le BAL, les tuyaux devront être totalement dépliés (notamment au niveau des DFT) ;
- ✓ La division partiellement ouverte pour purge de l'air : le jury viendra vérifier manuellement qu'elle est bien ouverte au départ du chef BAL (ouverte signifie au moins ¼ de tour de robinet de manœuvre) ;
- ✓ Le Chef BAT 1 doit attendre que le Chef BAL ait fermé la division (ou annoncé « division alimentée, à disposition » si ce dernier oublie de fermer la division) avant de donner l'ordre d'ouverture à l'équipier BAT
- ✓ Les 2 tubulures de la division côté lances devront être totalement ouvertes moins ¼ de tour, et cela sera vérifié par les jurys.
- ✓ Lorsqu'il est doublé par l'équipier, le chef d'équipe lâche la lance, la donne à son équipier et va taper sur la cible pour l'abattre. Le chef d'équipe devra avoir le bon jet de positionné sur sa lance avant de partir réaliser l'action.
- ✓ Pour l'action de purger le PI, le chef BAL devra faire un quart de tour complet de la vanne d'ouverture du poteau, puis fermer celui-ci complètement.
- ✓ Pour l'action d'ouverture du poteau, le poteau devra être ouvert entièrement.
- ✓ Le chrono s'arrêtera au moment où le 2eme chef aura abattu manuellement la cible.